

WKA Dettingen T113 KW

https://wk-Kraftwerk.xy.de

13:54
01.09.2026

Anlage A

Rechen 1 D

T2 (kleine) C

T1 (große) B

Alarme E

Historie F

WKA Dettingen T113 Kraftwerk

Wasserfassung

Wstlst (S4): -155 mm

Wst(S4) [Ist-Soll]: -100 mm

Rech1 Diff: 0 mm

Was. Schloss

Wstlst (S2): -11 mm

Turbinen

12 kW

T2: 12 kW T1: 0 kW

Leit: 34.7 % Leit: 0.0 %

Lesemodus

T2 (kleine)

Leit: 34.7 %

Turbine 2 Automatik

Kraftwerk

T2

12 kW

Falle 2 (Schieber)

100 %

zurück

A1 Übersicht

WKA Dettingen T113 WF

https://wk-Wasserfassung.xy.de

13:54
01.09.2026

Anlage A

Rechen 1 D

Wehre G

Alarme E

Historie F

WKA Dettingen T113 Wasserfassung

Wasserfassung

Wstlst (S4): -154 mm

Wst(S4) [Ist-Soll]: -100 mm

Rech1 Diff: 1 mm

Was. Schloss

Wstlst (S2): -10 mm

Turbinen

12 kW

T2: 12 kW T1: 0 kW

Leit: 34.7 % Leit: 0.0 %

Lesemodus

T2 (kleine)

Leit: 34.7 %

Turbine 2 Automatik

T1 (große)

Leit: 0.0 %

Turbine 1 Automatik

Kraftwerk

T2

12 kW

Falle 2 (Schieber)

100 %

T1

0 kW

Falle 1 (Schieber)

100 %

zurück

A1 Übersicht

A2 Bereitschaft

A3 Useraktivität

22 °C

Automatik

22 °C

Wasserfassung / Station 2

Wehr 11 (Leerschuss)

0.0 %

W11 Hand

Wehr 10 (Leerschuss)

0.0 %

Pegel: Wst(S4)

Wst(S4)

Wasserschloss / Station 1

S2

Wst(S2) Ist: -10 mm

Falle 10 (Einlauf Kanal)

A5 Einstellungen

Wasserkraftanlage Dettingen T113


Außentemp.: 22 °C

Automatik

Wasserkraftanlage Dettingen T113

Außentemp.: 22 °C

Wasserfassung / Station 2

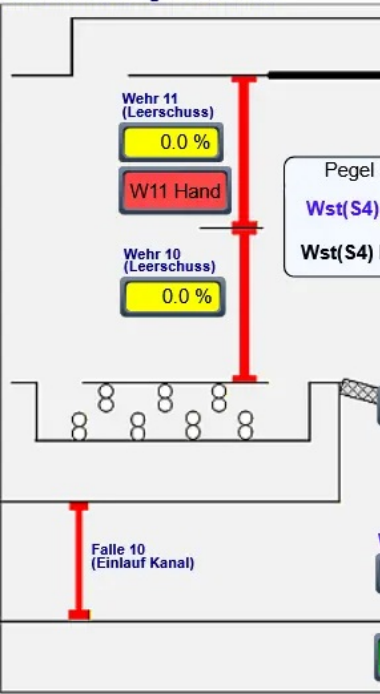

Wasserschloss / Station 1

- zurück
- A1 Übersicht
- A2 Bereitschaft
- A3 Useraktivität
- A5 Einstellungen